


All technical information contained in this document is the exclusive property of BATEL A.S. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Equipment manufactured according to this drawing may neither be presented nor displayed in any manner without the prior written consent of BATEL A.S.

Bu residedeki bilgiler BATEL A.S. nin malidir. Yazılı izni olmadan bu resim kullanılmamalıdır. Bu resim gösterilmeden önce BATEL A.S. nin izni alınmalıdır. Bu resim gösterilmeden önce BATEL A.S. nin izni alınmalıdır.

Endeks Index	Tarih Date	Değişiklik / Modification
A02	2006/2002	794 ölçüsü 719 ldi.
A01	2008/2002	719 ölçüsü 844 ldi.
A	2012/2009	İLK YAYIN

Çizen Name	İnceleyen Signature	Kontrol Signature	İnceleme Signature	Onay Signature
BA	BA	MA	MA	MA
BA	BA	MA	MA	MA

Malzeme / Material NTTA BKZ.	Normu / Standard	Oran / Scale	Şey / Range
		1/5	1/1
Yüzey İşlem/Protection Türümsü Vene : ISO 8015 Genel İşlem : ISO 2188	Parça Adı / Part	Kullanıldığı yer / Assembly	Ürün / Device or equipment
Agırlık / Weight Kilogram	24kV 630A 16-25kA/35 SF6 GAS INSULATED CIRCUIT BREAKER Lateral type		
İstisna/Heat treatment			
BATEL ELEKTROMEKANİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
	BGK24		
			İnd/rev A02

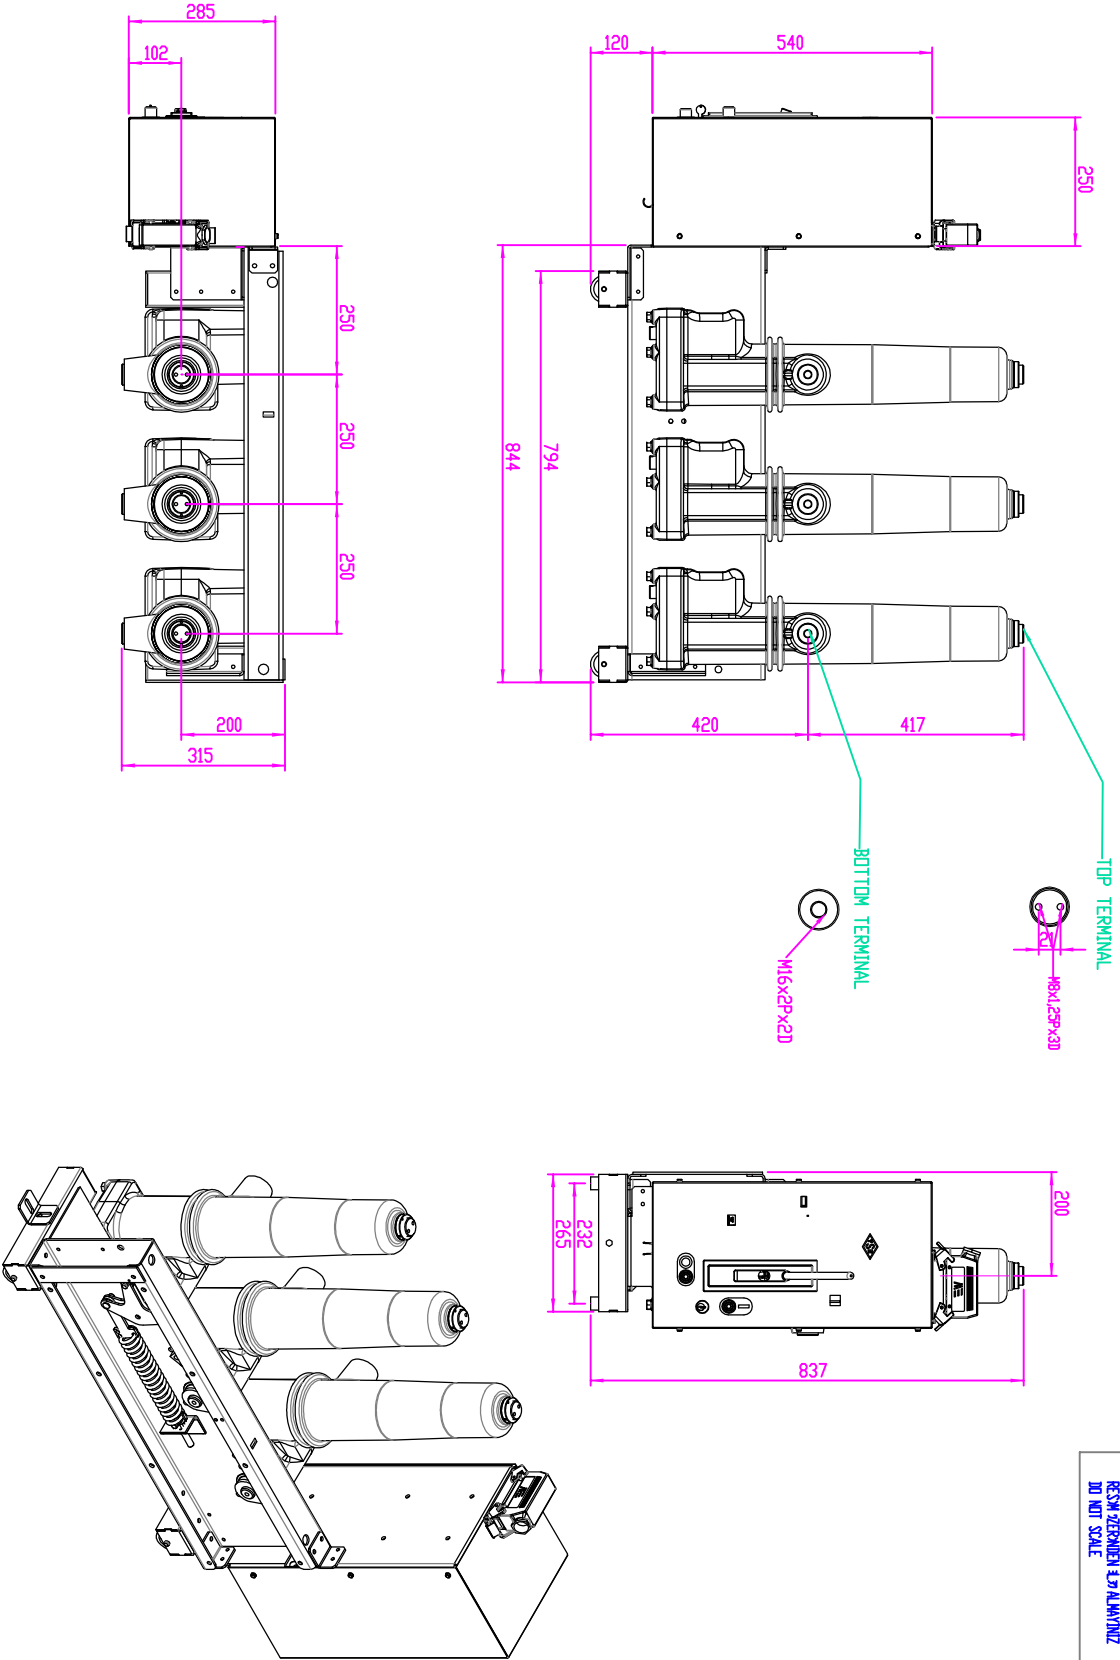

RESİM ÇİZİMİNİN 1/20 ALANINIZ
DİĞİNE KAYIT

All technical information contained in this document is the exclusive property of BATEL A.S. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Equipment manufactured according to this drawing may neither be presented nor displayed in any manner without the prior written consent of BATEL A.S.

Bu residedeki bilgiler BATEL AS nin malidir. Yazılı izni olmadan bu resme g' ve kullanılamaz. Bu resme g' ve mal edilen parçaların BATEL A.S. nin izni olmaksızın başka yerlere gösterilmemesi ve aklanması.

Endeks Index	A01
Tarih Date	21.09.2012
Değişiklik/ Modification	Mekanizma sase bağlantıları revize edildi.
Çizen Name	BA
Deneyim/Drawn by	BA
Kontrol Kontrol	MA
Signature Signature	MA
Control/Checked by	MA
Onay/Approved	MA
Signature Signature	MA
Approved/Signature	MA

Malzeme / Material	NTTA BKZ.
Normu / Standard	
diğer/Scale	1/1
Sayı/Range	1/1
Yüzey İşlem/Protection	Tolerans Verme : ISO 8015
Ağırlık / Weight	Genel Toleranslar : ISO 2108
Parça Adı / Part	İst. İşlem/Heat treatment
Kullanıldığı yer / Assembly	
Ürün / Device or equipment	
38/40.5kV 630A 16-25kA/35	
SF6 GAS INSULATED CIRCUIT BREAKER	
Lateral type	
BGK38/40.5	
İnd/rev	A01

